

Россий ская Федерация
ООО "Электромашсервис"

Заказчик: АО "ВОЭК"


г.Владимир, Промышленный пр-д, Электроприборовский пр-д
Строительство КЛ-6кВ ПС "Тракторная" – РП-21

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


32-18-ЭС

2018


[illegible]



Продольный профиль пересечения
асфальтового покрытия и зеленой зоны способом прокола (участок 2)
Зона работы установки L=54 метра

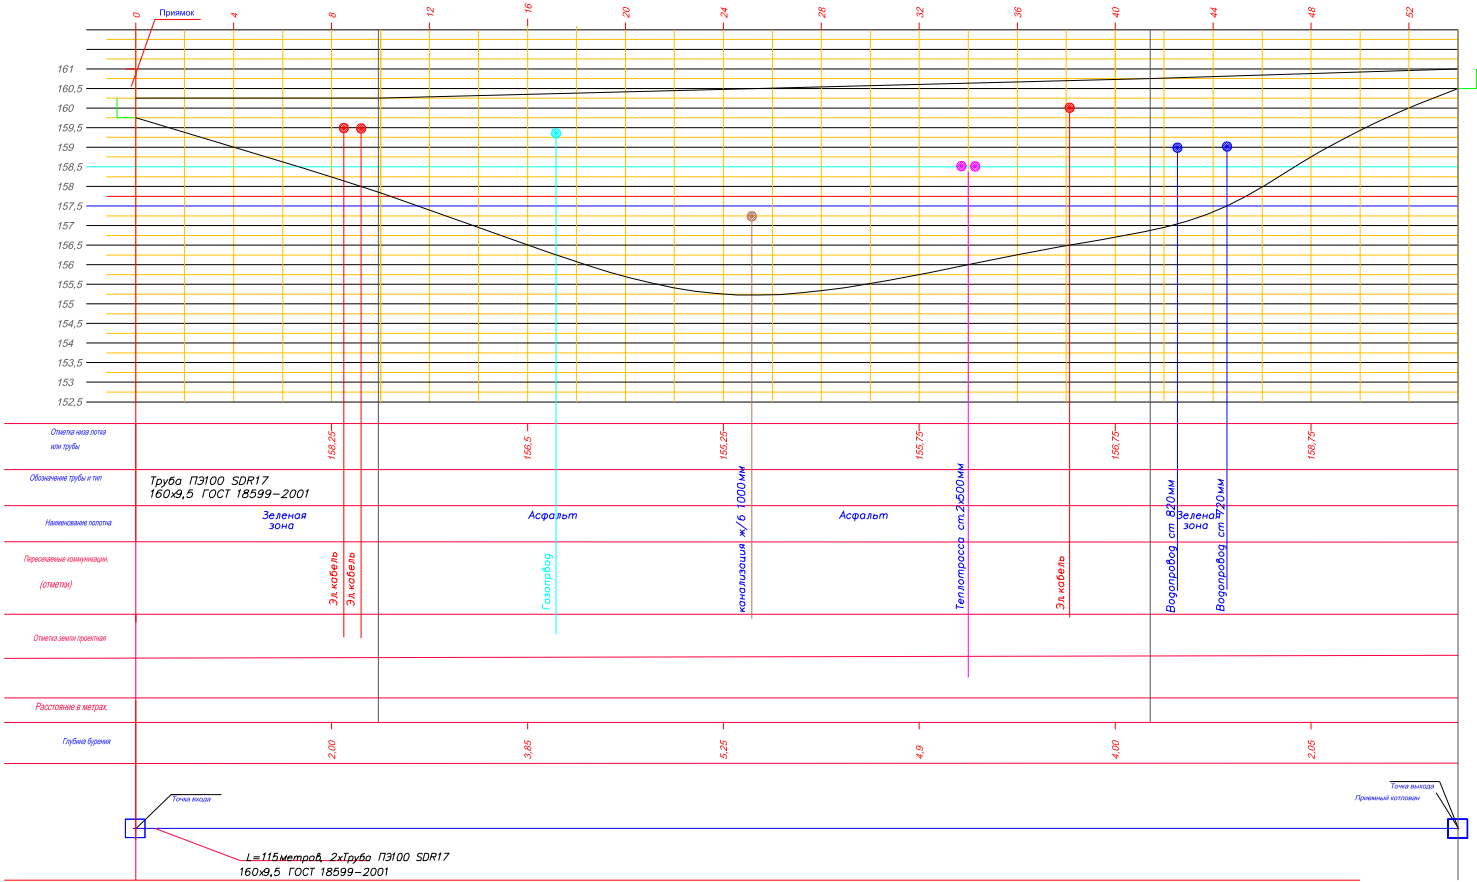

						32-18-ЭС			
						г.Владимир, Промышленный пр-д, Электроприборовский пр-д			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подп.	Дата	Строительство КЛ-6кВ ПС "Тракторная" - РП-21	Стадия	Лист	Листов
Нормоконтр.							РП	9	
ГИП	Шлагин				09.18				
						Вертикальный профиль уч.2	ООО "Электромашсервис"		
Проверил									
Исполнил	Шлагин				09.18				




							32-18-ЭС			
							г. Владимир, Промышленный пр-д, Электроприборовский пр-д			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подп.	Дата		Строительство КЛ-6кВ ПС "Тракторная" - РП-21	Стадия	Лист	Листов
Нормоконтр.								РП	10	
ГИП		Шлагин			09.18		Вертикальный профиль уч.5	ООО "Электромашсервис"		
Проверил										
Исполнил		Шлагин			09.18					

Зона работы установки L=50 метров




						32-18-ЭС			
						г. Владимир, Промышленный пр-д, Электроприборовский пр-д			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата				
Нормоконтр.								Стадия	Лист
ГИП	Шлагин			09.18	Строительство КП-6кВ ЛС "Тракторная" – РП-21	РП		11	Листов
Проверил					Вертикальный профиль учб	000 "Электромашсервис"			
Исполнил	Шлагин			09.18					

Продольный профиль пересечения
асфальтового покрытия и зеленой зоны способом прокола (участок 7)
Зона работы установки L=88 метров

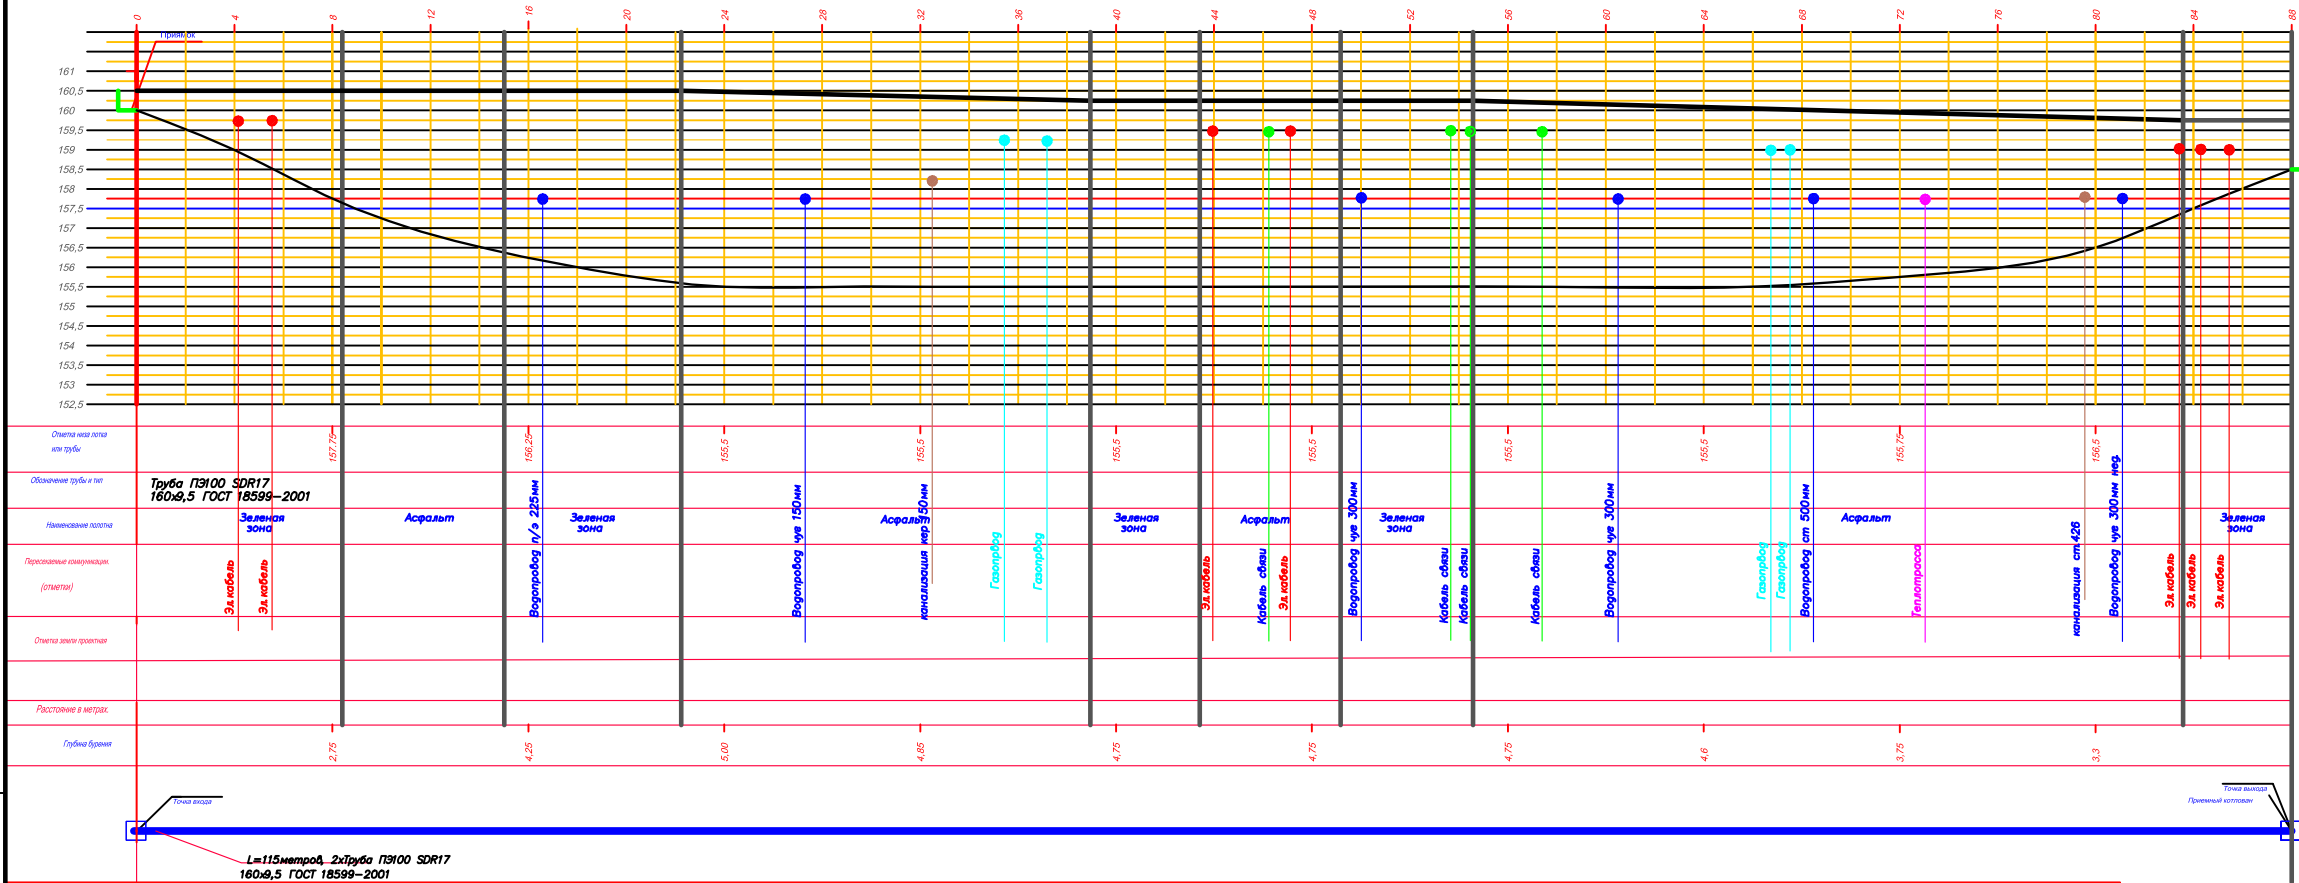

							32-18-ЭС
							г. Владимир, Промышленный пр-д, Электроприборовский пр-д
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док.	Подп.	Дата		
Нормоконтр.							
ГИП	Шлагин				09.18	Строительство КП-бкВ ПС "Тракторная" - РП-21	Стадия РП
							Лист 13
							Листов
Проверил						Вертикальный профиль уч.7	ООО "Электромашсервис"
Исполнил	Шлагин				09.18		

Зона работы установки L=85 метров



						32-18-ЭС
						г. Владимир, Промышленный пр-д, Электроприборово
Изм.	Кол.уч.	Лист	И Док.	Подп.	Дата	
Нормоконтр.						Стадия
ГИП	Шлагин		09.18	Строительство КП-6кВ ЛС "Тракторная" - РП-21		Лист
						РП
						12
Проверил				Вертикальный профиль уч 8		000 "Электром
Исполнил	Шлагин		09.18			

Зона работы установки L=28метров

