


Наименование: Техническое задание на подбор пневмопробойника

Объект: «Санация ПЭ водопровода по ул. Стахановская Ду400 мм»

№	Наименование технической характеристики	Значение технической характеристики
1	Диаметр протаскиваемой трубы, мм	315
2	Число ударов в 1 минуту	200-370
3	Скорость проходки скважины, м/ч	40-60
4	Длина, мм	1375-1720
5	Масса, кг (не более)	20-140

Начальник УКС _____ А.С. Соколов



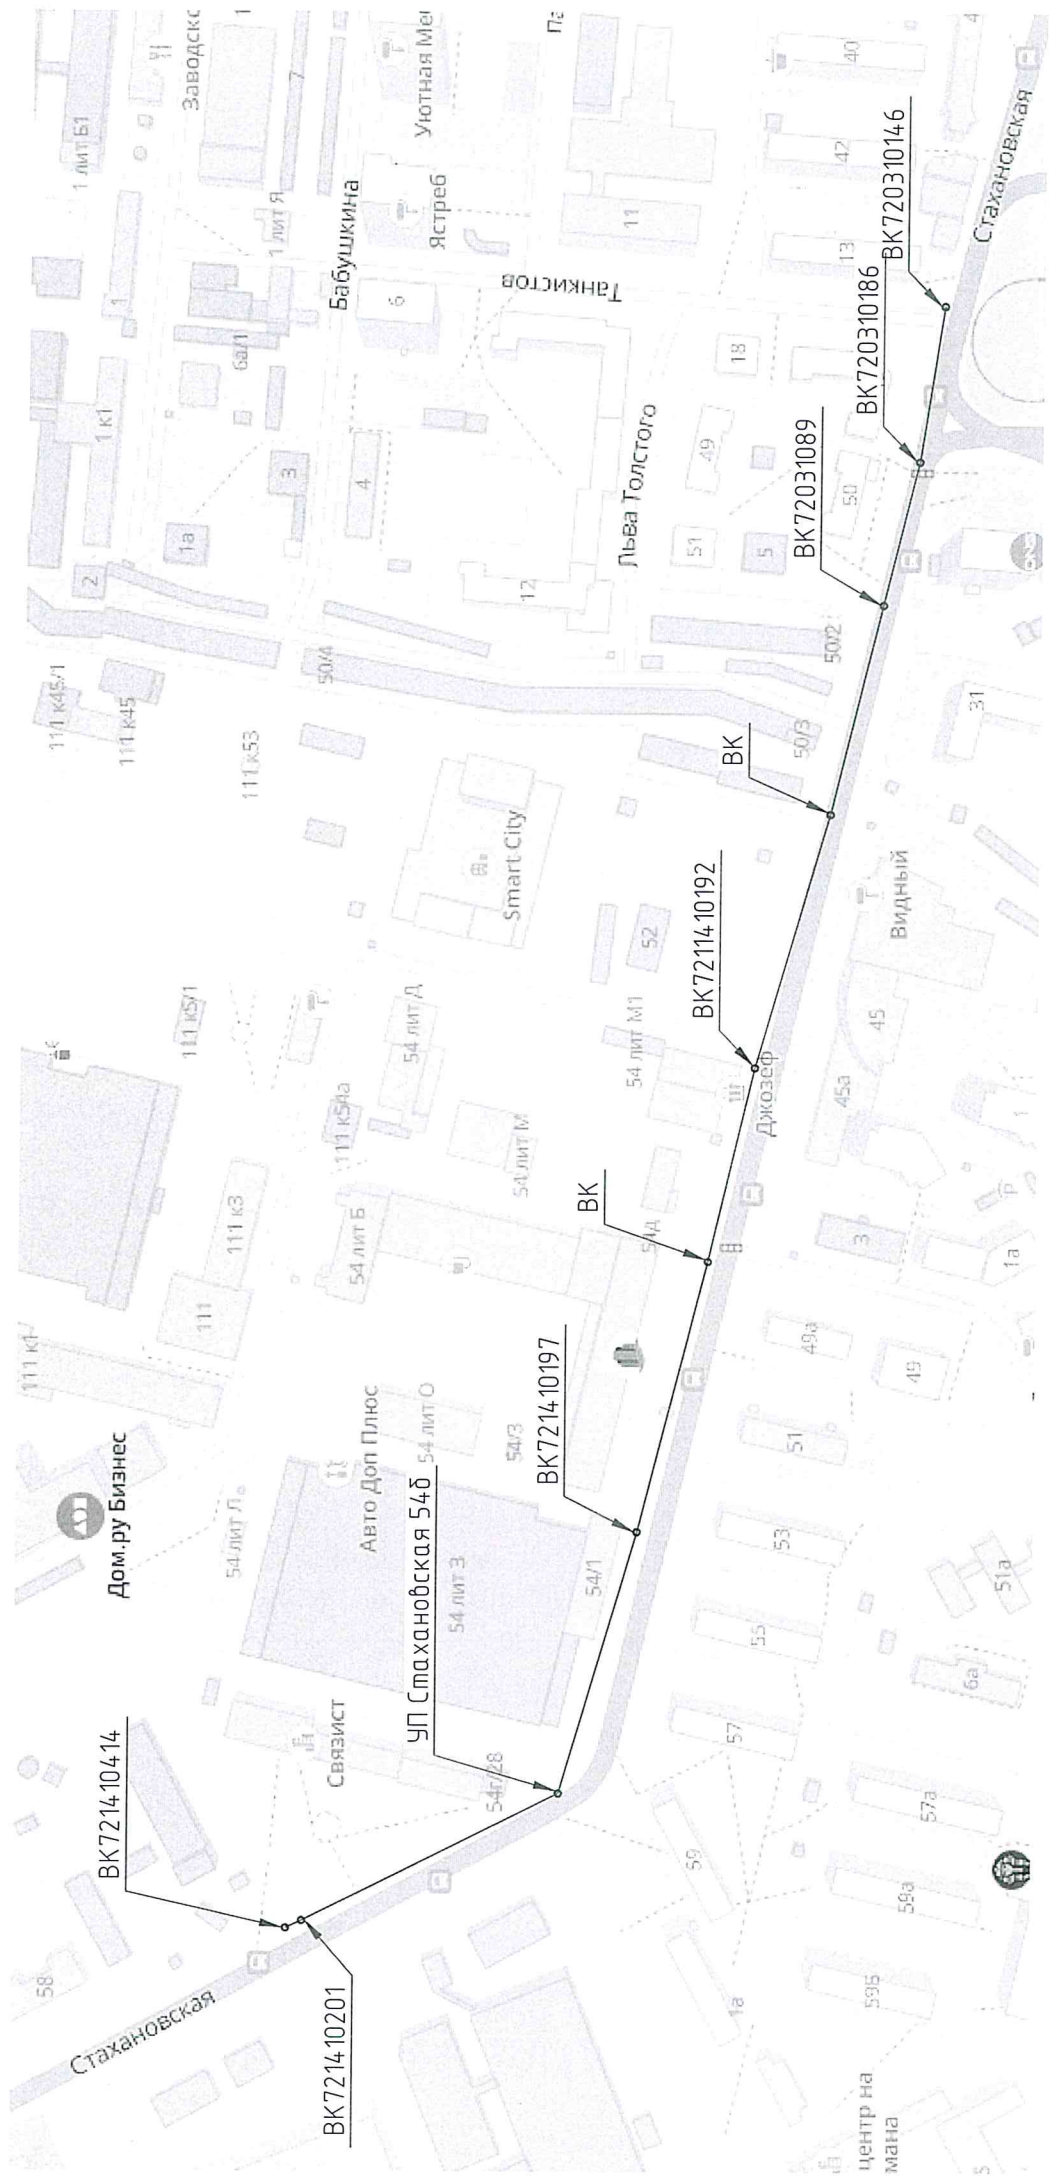

ВК7214.10414

ВК7214.10201

ВК7214.10197

ВК7214.10192

ВК72031089

ВК720310186

ВК720310146

Дом.ру Бизнес

УП Стахановская 54б

Авто Доп Плюс

СВЯЗИСТ

Бабушкина

Танкистов

Льва Толстого

Smart City

Джозеф

Видный

центр на мана

Стахановская